

エアコン内部点検報告書

2009年8月30日

大阪府枚方市田口1-21-5
有限会社 ユニソルコーポレーション
TEL 072-868-1752
FAX 072-898-7281

点検年月 2009/8/30

総括報告

先般は、エアコン室内機の内部点検をさせていただき、誠にありがとうございました。
店舗内エアコン室内機全6台の点検結果をご報告いたします。

店舗側 天カセ4方向 3台

汚染度 3 中位汚染

中位の汚染状況が進行中です。添付写真の熱交換機部分には特に埃の付着が激しく
一年以内のエアコンクリーニングをお勧めいたします。

バックヤード1台及び店舗側2台 埋め込み型2方向

汚染度 3 中位汚染

中位の汚染状況が進行中です。添付写真の熱交換機部分には特に埃の付着が激しく
一年以内のエアコンクリーニングをお勧めいたします。

特に汚れの進行しているものについては、写真を添付いたしました。

上記ご報告の内容と添付の写真をご覧いただき、エアコンクリーニングのご検討をお願い申し上げます。

不明な点は、お気軽にお問い合わせ下さい。

略号説明


評価

5:きわめてひどい汚れを示し 1:ほとんど汚れの無い状態を示します
また3を超えるとクリーニングをお奨めいたします。




店舗側 熱交換器

中位の埃の付着が見られます。
レベル3~4の汚れ進行中

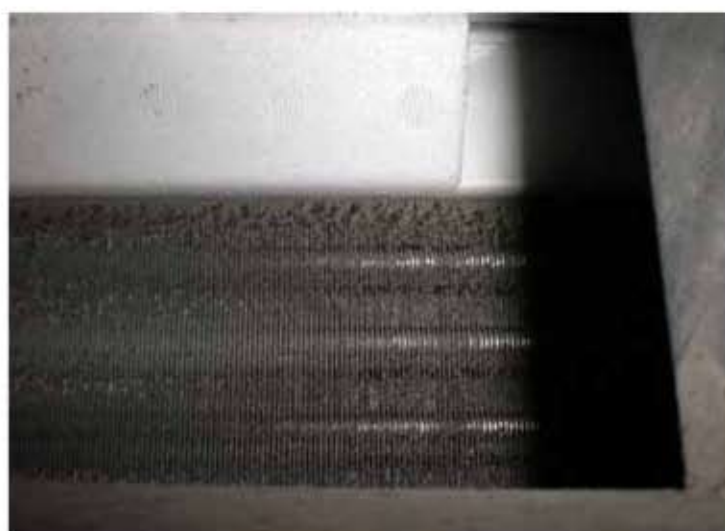

店舗側 熱交換器

中位の埃の付着が見られます。
レベル3~4の汚れ進行中

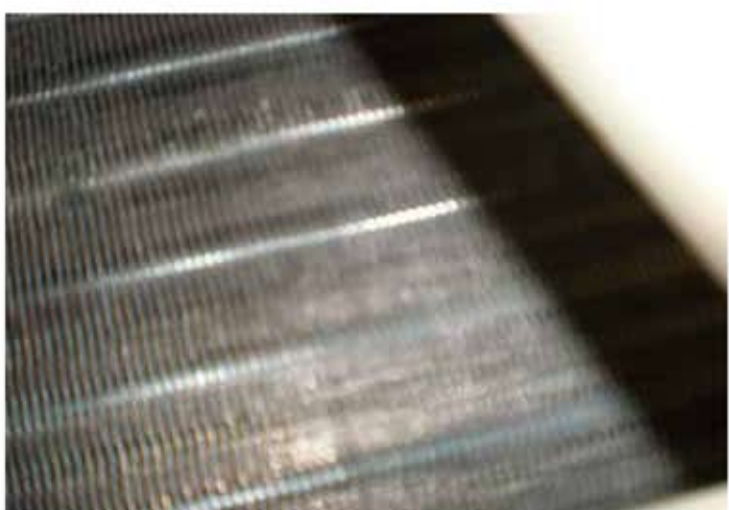

店舗側 熱交換器

中位の埃の付着が見られます
レベル3~4の汚れ進行中
